

第4 消防用設備等の設置単位

1 防火対象物に係る消防用設備等の設置単位について

建築物である防火対象物に係る消防用設備等の設置単位については特段の規定（令第8条，第9条，第9条の2，第19条第2項，第27条第2項）のない限り，棟であり，敷地ではないこと。

- (1) 棟とは，原則として独立した一の建築物（屋根及び柱若しくは壁を有するもの）又は独立した一の建築物が相互に接続されて一体となった建築物をいう。
- (2) 棟の取扱いについては，次の2から4によること。


2 建築物と建築物が渡り廊下により接続されている場合（「消防用設備等の設置単位について」（昭和50年3月5日付け消防安第26号第2.1））

建築物と建築物が渡り廊下（その他これらに類するものを含む。以下同じ。），地下連絡路（その他これらに類するものを含む。以下同じ。）又は洞道（換気，暖房又は冷房の設備の風道，給排水管，配電管等の配管類，電線類その他これらに類するものを敷設するためのものをいう。以下同じ。）により接続されている場合は，原則として一棟であること。ただし，次のいずれかに該当する場合は，別棟として取り扱うことができるものであること。

(1) 延焼防止上有効な距離が確保できる場合

建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合で，接続される建築物相互間の距離が，1階にあっては6mを超え，2階以上の階にあっては10mを超えるものについては，次によること。（第4-1図参照）

なお，1階と2階が接続される場合にあつては，10mを超えるものとする。

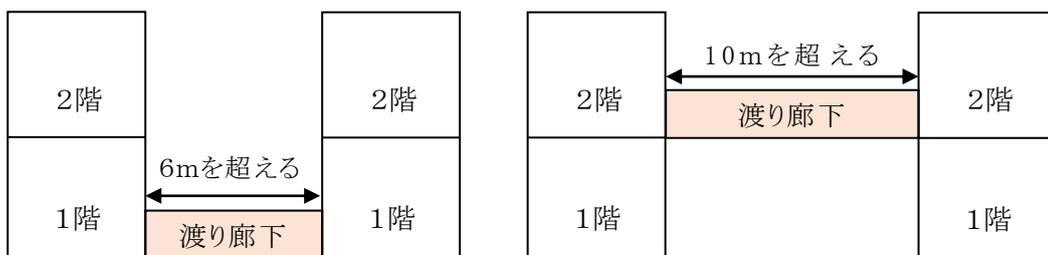

第4-1図

- ① 渡り廊下は，通行又は運搬の用途のみに供され，かつ，可燃性物品等の存置その他通行上の支障がない状態のものであること。


したがって，第4-2図の場合は，別棟取扱いは認められない。



第4-2図

第4 消防用設備等の設置単位

- ② 渡り廊下の有効幅員は、接続される一方又は双方の建築物の主要構造部が木造である場合は3m未満、それ以外の場合は6m未満であること。ただし、接続される双方の建築物の主要構造部が耐火構造で、渡り廊下が不燃材料で造られた吹き抜け等の開放式である場合、この限りでない。(第4-3図参照)

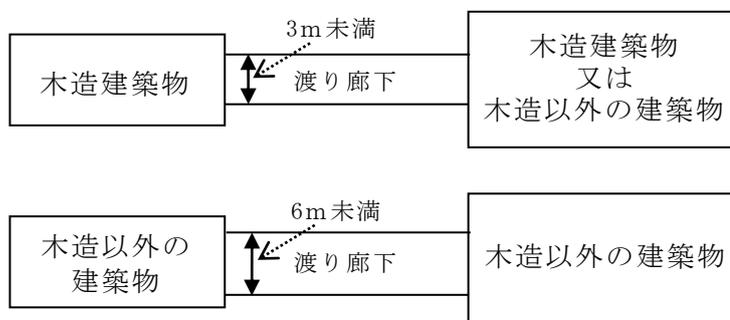


第4-3図

- ③ 前①及び②の規定により別棟として取り扱う場合であっても、次により指導すること。ただし、開放廊下を除く。

- ア 建築物の両端の接続部分には防火戸を設けること。
- イ 渡り廊下の構造は、準不燃材料で造られたものであること。

- ④ 建築物相互間の距離は次によること。

- ア 渡り廊下が接続する部分の建築物相互間の距離による。(第4-4図参照)
- イ 渡り廊下が接続する部分が高低差を有する場合の距離は水平投影距離による。
- ウ 建築物相互間の距離が階によって異なる場合は、接続する階における距離による。

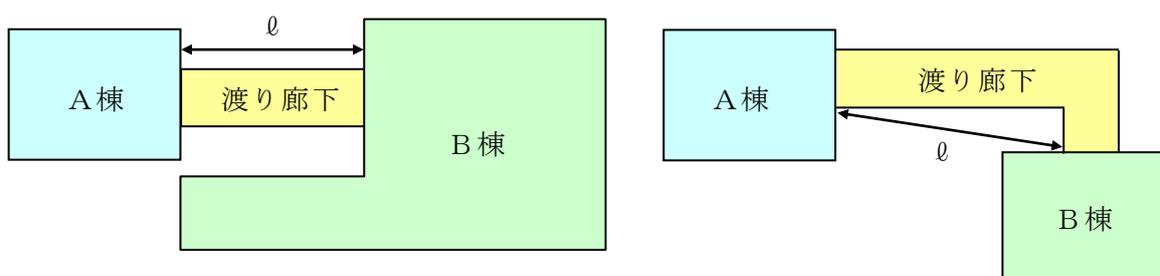

※ 建築物相互間の距離は ℓ による。

第4-4図

- (2) 延焼防止上有効な距離が確保できない場合

建築物と建築物が地階以外の階において渡り廊下で接続されている場合で、接続される建築物相互間の距離が、1階にあっては6m以下で、2階以上の階にあっては10m以下のものについては、次によること。

- ① 前(1). ①, ②及び④によること。
- ② 建築物相互間の距離は1m以上であること。
- ③ 接続される建築物の外壁及び屋根(渡り廊下の接続部分からそれぞれ3m以内


の距離にある部分に限る。) については、次のア又はイによること。

(第4-5, 6図参照)


ア 耐火構造又は防火構造で造られていること。

イ 前ア以外のものについては、耐火構造若しくは防火構造の扉又はスプリンクラー設備若しくはドレンチャー設備で延焼防止上有効に防護されていること。

※ スプリンクラー設備又はドレンチャー設備の技術上の基準は令第12条第2項の基準の例によること。

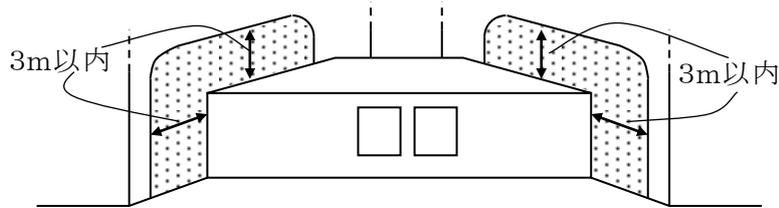


第4-5図

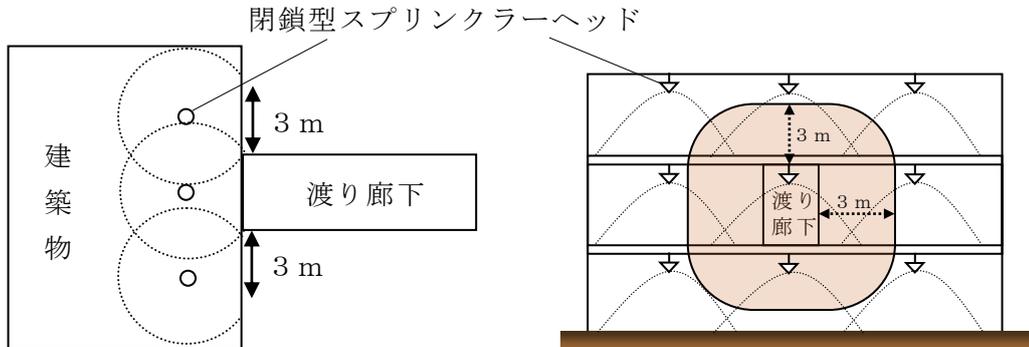


第4-6図

- ④ 前③の外壁及び屋根には開口部を有しないこと。ただし、1の接続部において合計面積4㎡以内の開口部で防火設備が設けられている場合にあつては、この限りではない。(第4-7, 8図参照)

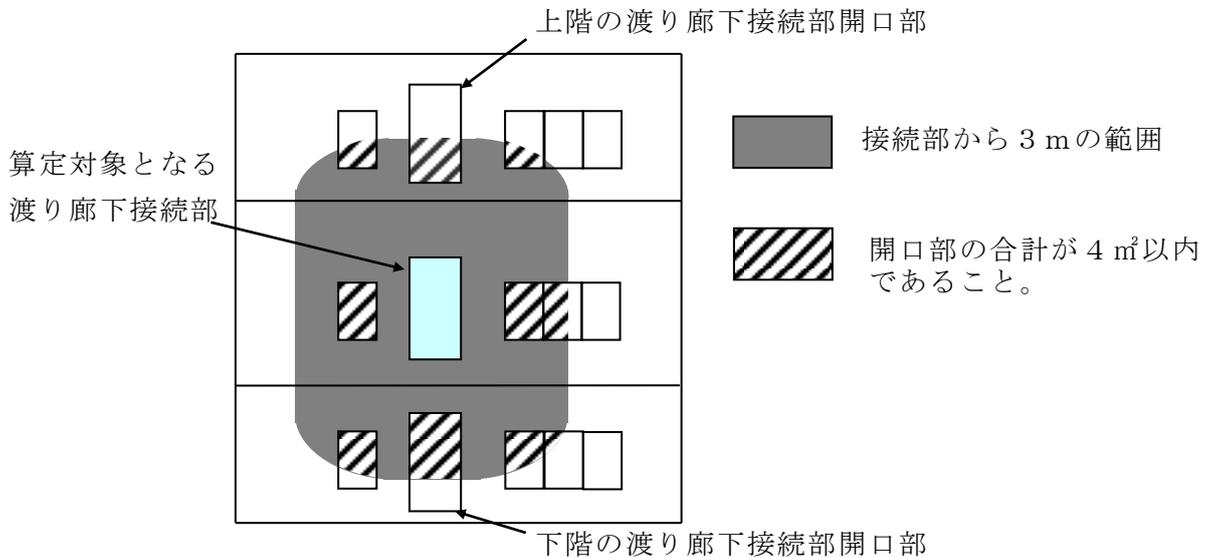

第4-7図

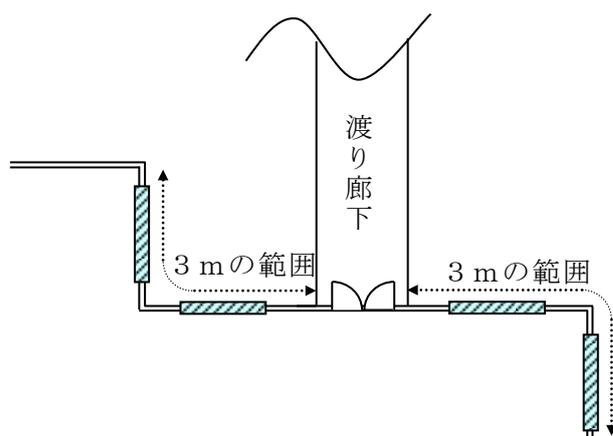

第4-8図

⑤ 渡り廊下の形状及び構造は、次によること。

ア 開放式の渡り廊下の場合

(ア) 建築物との接続部には防火設備が設けられていること。

(イ) 次のいずれかに適合するものであること。

a 廊下の両側の上部が天井高の1/2又は1m以上廊下の全長にわたって直接外気に開放されたもの。

b 廊下の片側の上部が天井高の1/2又は1m以上廊下の全長にわたって直接外気に開放されたもので、かつ廊下の中央部に火災及び煙の伝送を有効にさえぎる構造で天井面から50cm以上下方に突出したたれ壁を設けたもの。

イ 前ア以外の場合

(ア) 建基令第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分を鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とし、その他の部分を準不燃材料で造ったものであること。

(イ) 建築物の両端の接続部に設けられた開口部の面積はいずれも4㎡以下であり、当該部分は防火設備で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は煙感知器の作動と連動して自動的に閉鎖する構造のものが設けられていること。

なお、防火設備がシャッターである場合は、当該シャッターに近接して「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」(昭和48年建設省告示第2563号)に規定する防火戸を設けること。

(ウ) 次のa又はbに示す排煙設備が排煙上有効な位置に、火災の際容易に接近できる位置から手動で開放できるように又は煙感知器の作動と連動して開放するように設けられていること。ただし、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が設けられているものにあってはこの限りではない。


a 自然排煙用の開口部は次によること。(第4-9図参照)

(a) 屋根又は天井に設ける場合は、渡り廊下の幅員の1/3以上の幅で


長さ1 m以上のもの

- (b) 外壁に設ける場合は、その両側面に渡り廊下の1/3の長さで高さ1 m以上のもの
- (c) 開口面積の合計は1 m²以上であること。

(屋根又は天井に設ける場合)

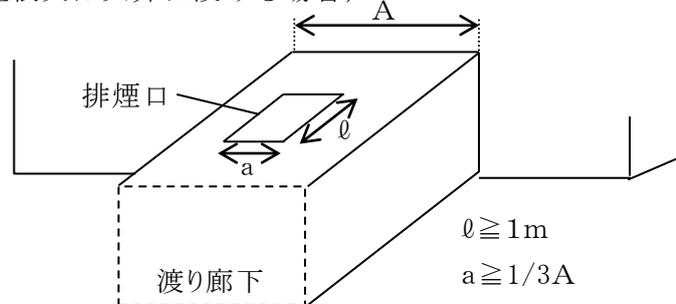

(外壁に設ける場合)

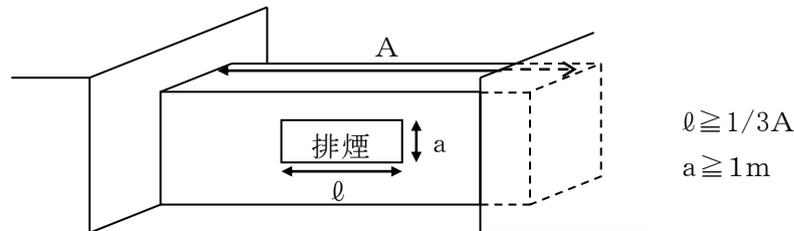

※両側に必要

第4-9図

b 機械排煙設備にあっては、渡り廊下の内部の煙を有効、かつ、安全に外部へ排除することができるもの（減圧方式又は加圧方式）であり、電気で作動させるものには非常電源が附置されていること。

- (a) 減圧方式の場合は、排煙風量が1秒間に6 m³以上の能力を有するものとし、排煙口の大きさは、廊下幅員の幅で長さ10cm以上とすること。
- (b) 加圧方式の場合は、水柱圧力が2 mm以上の能力を有するものとする。
- (c) 排煙設備の非常電源は、消防用設備等技術基準（各論）第3非常電源によること。


なお、この場合非常電源の種別は規則第12条第1項第4号かっこ書きの規定を適用しないことができるものであること。

⑥ 建築物と建築物の屋上（屋上駐車場を含む。）が開放式の渡り廊下で接続される場合で次に適合する場合にあっては、前①から④の基準に係わらず別棟とすることができるものとする。（一方が屋上である場合を含む。）（第4-10図参照）

- ア 接続される建築物は耐火建築物であること。
- イ 渡り廊下は幅員6 m未満で、構造は不燃材料で造られたものであること。


第4 消防用設備等の設置単位

ウ 渡り廊下と建築物の接続部の下方周囲3mの範囲は前③の基準に適合すること。

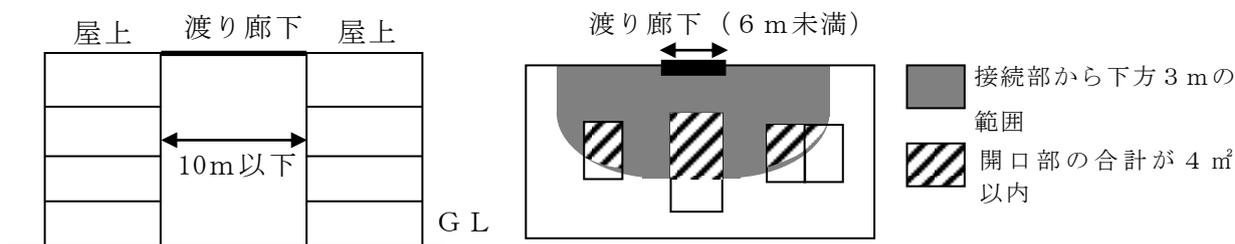

第4-10図

- ⑦ 渡り廊下接続部の直下がオーバーハングやピロティ等で外壁を有していない場合の前③ア及びイに規定する接続部からそれぞれ3m以内の距離にある部分の取り扱いは原則として図のA及びBの部分とする。ただし、図のC及びD部分を通行の用のみに供し、屋内的用途（駐車場、荷捌き場等）として使用しない場合は、図のa及びb部分とすることができる。（第4-11図参照）

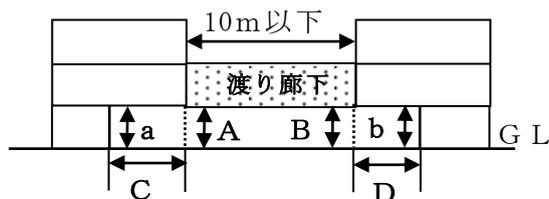


第4-11図

3 建築物と建築物が地下連絡により接続されている場合（「消防用設備等の設置単位について」（昭和50年3月5日付け消防安第26号第2.2））

建築物と建築物が地下連絡路（天井部分が直接外気に常時開放されているもの（いわゆるドライエリア形式のもの）を除く。以下同じ。）で接続されている場合で、次の（1）から（8）までに適合する場合は、別棟として取り扱うことができるものであること。

- （1） 接続される建築物又はその部分（地下連絡路で接続されている階の部分をいう。）の主要構造部は、耐火構造であること。
- （2） 地下連絡路は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃物品等の存置その他通行上支障がない状態のものであること。
- （3） 地下連絡路は、耐火構造とし、かつ、その天井及び壁並びに床の仕上げ材料及びその下地材料は、不燃材料であること。
- （4） 地下連絡路の長さ（地下連絡路の接続する両端の出入口に設けられた防火戸相互の間隔をいう。）は6m以上であり、その幅員は6m未満であること。

ただし、双方の建築物の接続部に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備又はドレンチャー設備が延焼防止上有効な方法により設けられている場合は、地下連絡路の長さを2m以上とすることができる。（第4-12図参照）

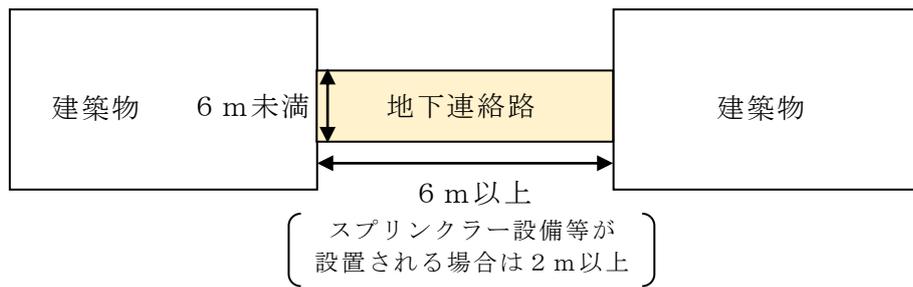


第4-12図

- (5) 建築物と地下連絡路とは、当該地下連絡路の両端の出入口の部分を除き、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されていること。
- (6) 前(5)の出入口の開口部の面積はいずれも4㎡以下であること。
- (7) 前(5)の出入口には、特定防火設備で随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものが設けられていること。
- (8) 地下連絡路は、内部の煙を有効かつ安全に外部へ排除できる非常電源を附置した機械排煙設備（前2.(2).⑤.イ.(ウ).bによること。）が設けられていること。ただし、地下連絡路に閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備が設けられている場合はこの限りではない。

4 建築物と建築物が洞道により接続されている場合

建築物と建築物が洞道で接続されている場合で、次の(1)から(5)までに適合する場合は、別棟として取り扱うことができるものであること。(第4-13図参照)

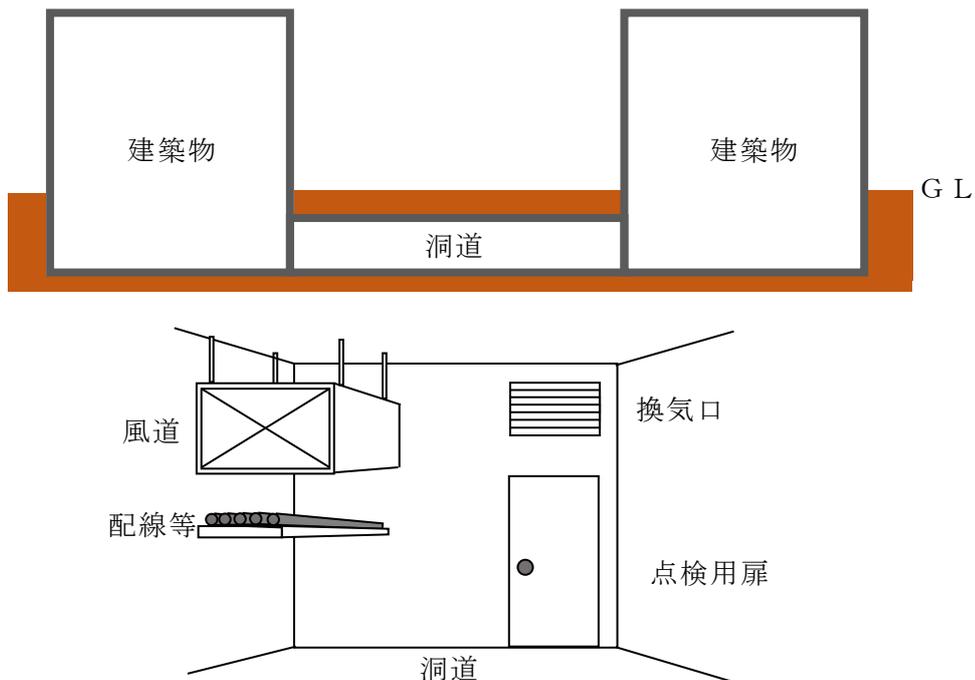

第4-13図

第4 消防用設備等の設置単位

- (1) 建築物と洞道が接続されている部分の開口部及び点検口、排気口を除いて開口部のない耐火構造の壁又は床で区画されていること。
- (2) 洞道は耐火構造又は防火構造とし、その内側の仕上げ材料及びその下地材料は不燃材料であること。
- (3) 洞道内の風道、配管、配線等が建築物内の耐火構造の壁又は床を貫通する場合は、当該貫通部において、当該風道、配管、配線等と洞道及び建築物内の耐火構造の壁又は床との隙間を不燃材料で埋めたものであること。ただし、洞道の長さが20mを超える場合にあっては、この限りではない。
- (4) 前(1)の点検のための開口部(建築物内に設けられているものに限る。)には、防火戸(開口部の面積が2㎡以上のものにあつては、自動閉鎖装置付のものに限る。)が設けられていること。
- (5) 前(1)の換気のための開口部で常時開放状態にあるものにあつては、防火ダンパーが設けられていること。

5 その他取扱い

- (1) 建築物相互間が空調等のダクトで接続されているもので、当該ダクトと建物外壁が接する部分に防火ダンパーが設けられている場合は、別棟として取り扱うことができるものとする。

なお、煙感知器の作動と連動して閉鎖する防火ダンパーを設置する場合は、1か所に設ければ足りるものとする。
- (2) 渡り廊下の床面積の取扱いについて
別棟として取り扱う場合の渡り廊下部分の床面積は、防火対象物の位置、構造、設備の状況及び利用形態等を考慮し、どこまでを1棟として取り扱うかを決定するものとする。
- (3) 緩衝帯を有する接続部について
(一財)日本消防設備安全センターにおいて消防設備システム評価を取得した「緩衝帯を有する接続部」で建築物等が接続される場合は、別棟として取り扱うことができるものであること。